








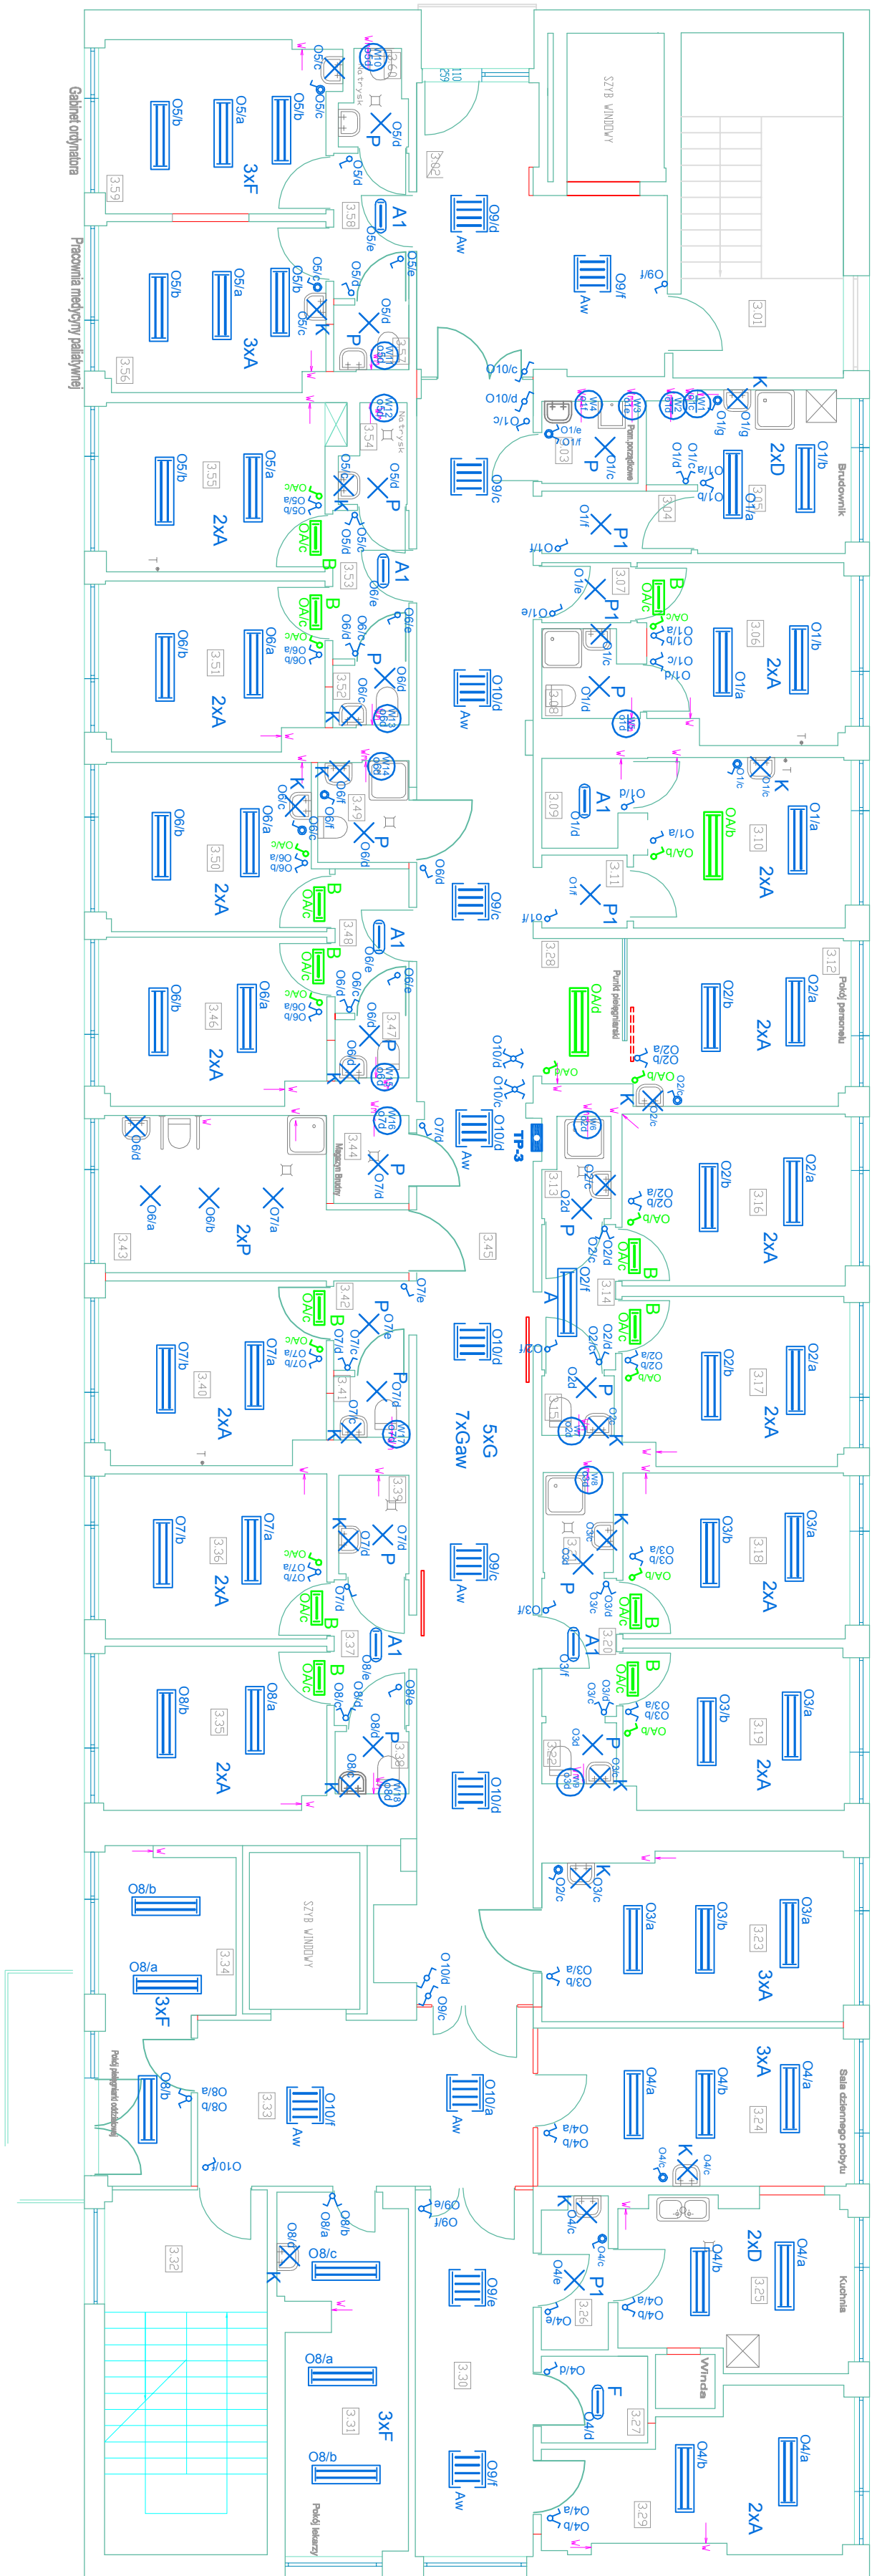


ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ RZUT III PIĘTRA Instalacja oświetlenia



Oznaczenie	Typ		Oznaczenie	Typ	
	Oprowa świetłokłkowa nasrutowa OKN 2x36/P z statecznikami HFR FAREL-PHILIPS			Oprowa świetłokłkowa nasrutowa OKU 1x36/P	
	Oprowa LALUNA STUDIO TC-L 18W ES-SYSTEM			Oprowa Ametyst IP65 2x18W	
	Oprowa świetłokłkowa szczelna nasrutowa COI 230 PC ES-SYSTEM			Oprowa kinkiet P65 1x18W	
	Lampa bakterioobojcza – instalacyja			Oprowa świetłokłkowa do wbudowania 4x18W w strop podwieszany z pełnym klassem mierzonym EVG ES-SYSTEM	
	Oprowa świetłokłkowa nasrutowa z klassem Roster 2x36W z statecznikami EVG Es-System				

ZESTAWIENIE POMIĘRZONI POMIESZCZEŃ - III PIĘTRO	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA
3.01	KIATKA SCHODOWA
3.02	KOMUNIKACJA
3.03	POM. PORZĄDKOWE
3.04	PRZEDSIÖNIEK
3.05	BRUDOWNIK
3.06	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.07	PRZEDSIÖNIEK
3.08	ŁAZIENKA
3.09	MAGAZYNIEK
3.10	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY
3.11	PRZEDSIÖNIEK
3.12	POKÓJ PERSONELU
3.13	NATRYSK
3.14	PRZEDSIÖNIEK
3.15	WC
3.16	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.17	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.18	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.19	POKÓJ PACJENTÓW - 1 ŁÓŻKO
3.20	PRZEDSIÖNIEK
3.21	NATRYSK
3.22	WC
3.23	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.24	SALA DZIENNEGO POBYTU
3.25	KUCHNIA
3.26	PRZEDSIÖNIEK
3.27	MAGAZYN BIELIŻNY CZYSTY
3.28	PUNKT PIŁEŃGARI
3.29	MAGAZYN SPRĘTU
3.30	KOMUNIKACJA
3.31	POKÓJ LEKARZY
3.32	KOMUNIKACJA PIONOWA
3.33	HOL
3.34	POKÓJ PIŁEŃGARIKÓW ODDZIAŁOWY
3.35	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.36	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.37	PRZEDSIÖNIEK
3.38	WC
3.39	NATRYSK
3.40	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.41	WC
3.42	PRZEDSIÖNIEK
3.43	ŁAZIENKA PACJENTÓW
3.44	MAGAZYN BRUDNY
3.45	HOL
3.46	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.47	WC
3.48	PRZEDSIÖNIEK
3.49	WC
3.50	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.51	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.52	WC
3.53	PRZEDSIÖNIEK
3.54	NATRYSK
3.55	POKÓJ PACJENTÓW - 2 ŁÓŻKA
3.56	PRACOWNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
3.57	WC
3.58	PRZEDSIÖNIEK
3.59	GABINET ORYANTORA
3.60	NATRYSK
	RAZEM
	566,5

"ELTEL K.M. Jarosz sp.j 22-400 ZAMOŚĆ ul.Namysłowskiego 2				
Opracował	05.2012	P. Rachatański		
Projektant	02.2012	M. Jarosz	BGRK-VI-838172/90	
Sprawdził				
SKALA:	Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznych na oddziale Medyczny Państwowej i Zakł Opiekuńczo-leczniczegow Zam. Szp. Niepobli Sp z o.o. w Zamościu			
1:100	Tytuł: Rzut III piętra instalacja oświetlenia	BRANŻA ELEKT STADIUM: NR RYSUNKU:		