

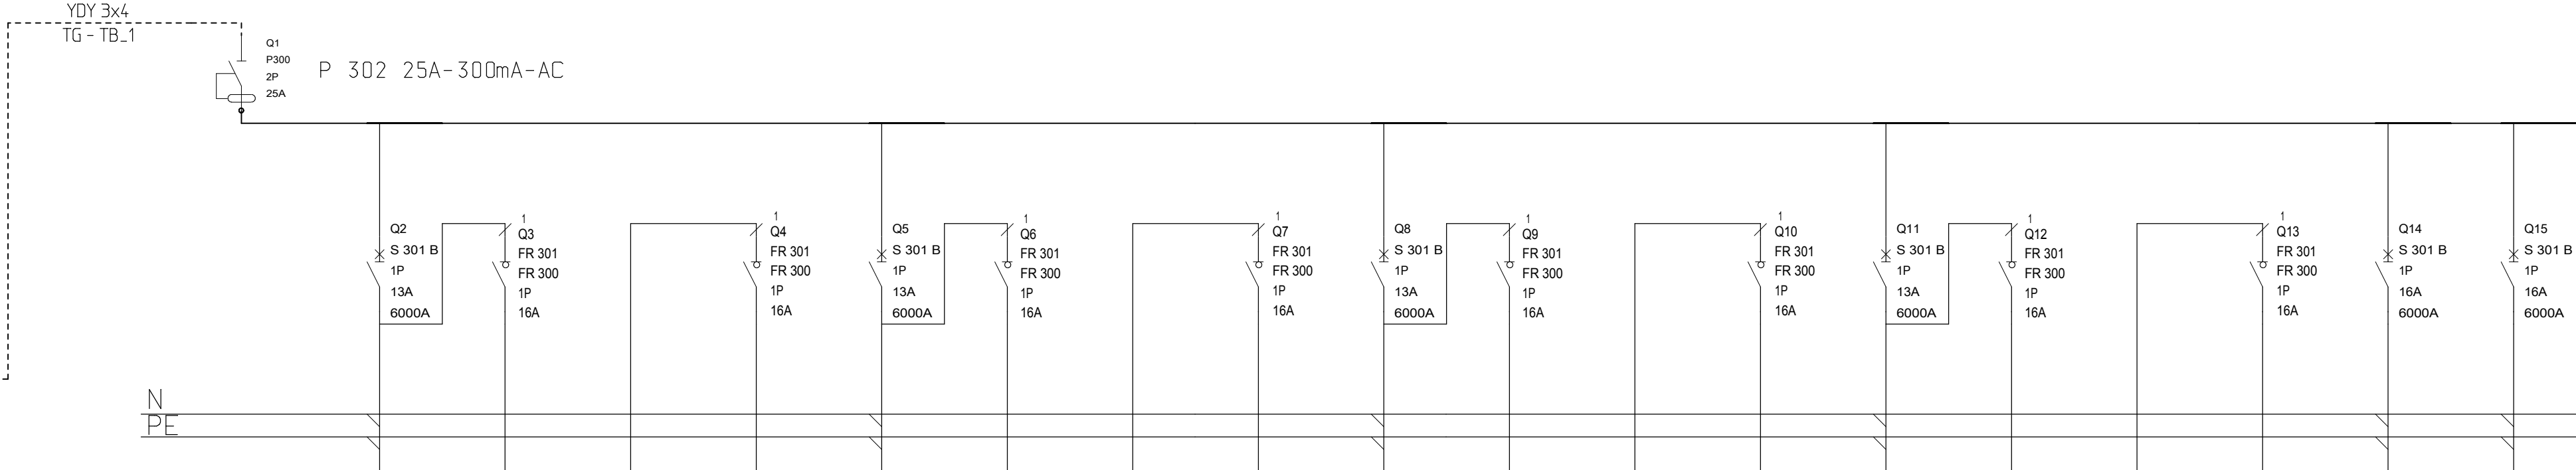


ISTN. TAB.
ROZDZIELCZA TG

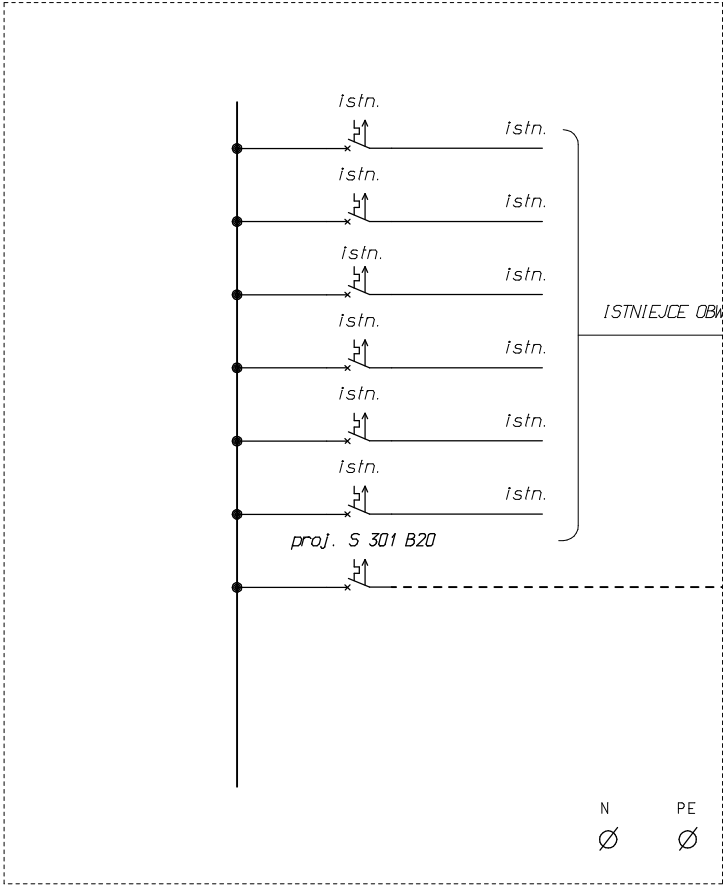

Identyfikacja urządzenia	Q1	Q2	Q3		Q4	Q5	Q6		Q7	Q8	Q9		Q10	Q11	Q12		Q13	Q14	Q15
Identyfikacja złączy																			
Opis	Wyłącznik główny	Oświetlenie klatka KL1: 3 x oprawa 2x18W +3 x oprawa 2x36W	Wyłącznik T umożliwiający sprawdzenie awaryjnym.		Wyłącznik W2 blokady.	Oświetlenie klatka KL1: 7 x oprawa awaryjna z piktogramem	Wyłącznik T umożliwiający sprawdzenie awaryjnym.		Wyłącznik W2 blokady.	Oświetlenie klatka KL2: 5 x oprawa 2x18W +4 x oprawa 2x36W	Wyłącznik T umożliwiający sprawdzenie awaryjnym.		Wyłącznik W2 blokady.	Oświetlenie klatka KL2: 7 x oprawa awaryjna z piktogramem	Wyłącznik T umożliwiający sprawdzenie awaryjnym.		Wyłącznik W2 blokady.	Zasilanie Centrali Oddymiania klatka KL1	Zasilanie Centrali Oddymiania klatka KL2
Obwód - Moc		0,45kW				0,3kW				0,65kW				0,3kW				1kW	1kW
Przewód - Przekrój		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Typ kabla		YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp

ROZDZIELNICA LEGRAND
NEDBOX 2x12

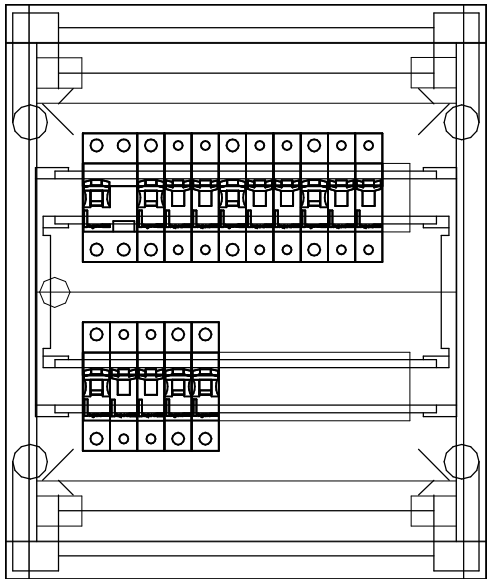

380

318

TN-S

OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KŁATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.	Stadium PB
ADRES:	22-400 Zamość, ul. Peawicków 1 dz. nr geod. 116/17	Branża ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o. 22-400 Zamość, ul. Peawicków 1	Data oprac: 12.2014
Treść rysunku:	ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - BUD. NR 4 - IDEOWY SCHEMAT ZAS. I WIDOK PROJ. TABLICY ROZDZIELCZEJ	Skala
Asystent proj.:		Nr rys. BUD. NR 4 RYS. E1
Projektował:	INŻ STANISŁAW ŁAWGMIN ANB-513/1/9/79	
Sprawdził:	INŻ MAREK STĘDLECKI UANB-8387/32/90	