


POZIOM +696

**PROJEKT DOSTOSOWANIA KONDYGNACJI DO PRZEPISÓW P.POŻ.
WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ.**

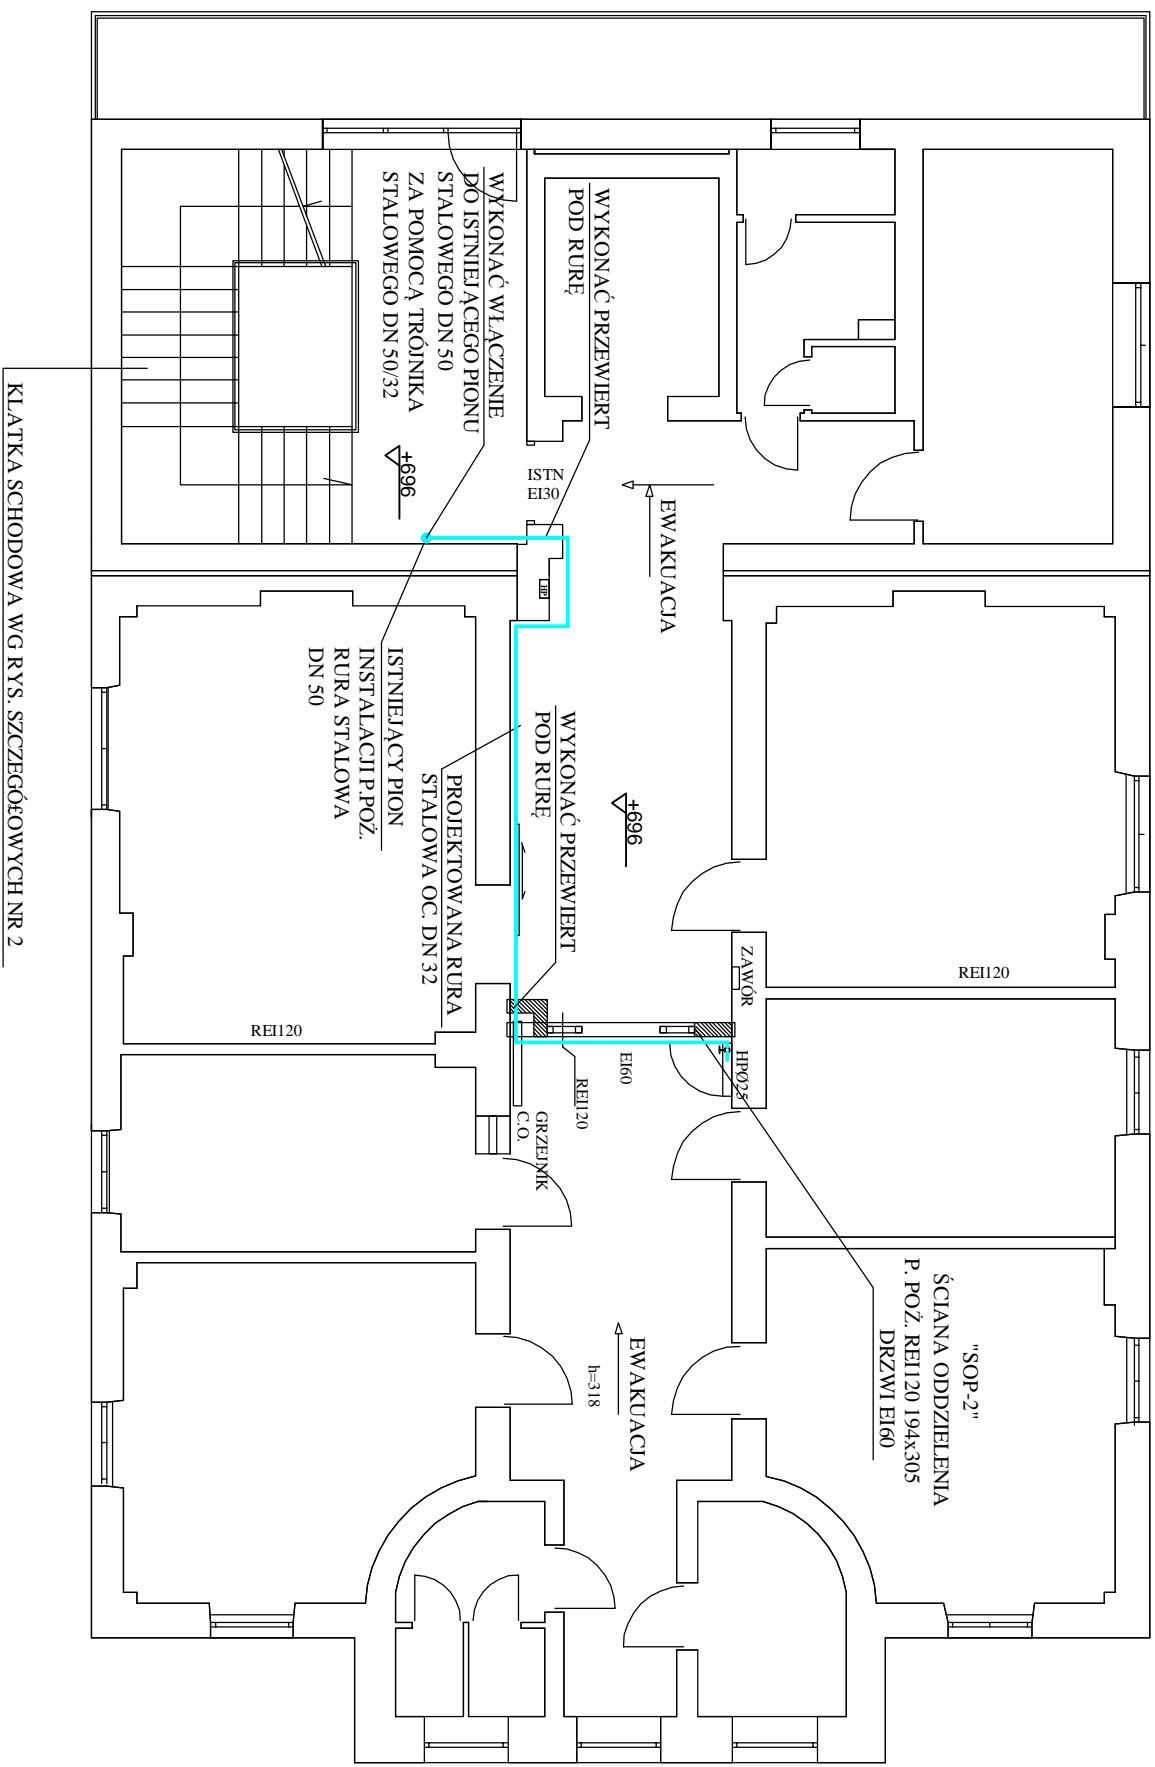

1. SCHEMAT DECIANKI "SOP-2" WG RYS. NR 6
2. SCHEMAT MONTA ŻU ŚCIANKI "SOP-2" WG RYS. NR 8
3. SZCZEGÓŁ KOTWIENIA ŚCIAN MUROWANYCH WG RYS. NR 9

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" - INŻ. HENRYK GRZESZCZUK			
22-400 ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81			
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANI INSTALACJI ODDYMIANIKA KLATKI SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSZKOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P. ROZ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA P. ROZ.		
ADRES	22-400 ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 1 - DZ. NR GROUND 116/7		
INWESTOR	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o. 22-400 ZAMOŚĆ, UL. PEOWIAKÓW 1		PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	SANITARNA	SKALA 1:100	DATA 12.2014
TREŚĆ	PULMONOLOGIA - BUDYNEK 3 - RZUT II PIĘTRA WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA P.ROZ.		RYS S-2
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH, RODZAJ SPECJALNOŚCI		PODPIS
PROJEKTOWAL	INŻ. JOZEF GUSTAW		
KTOWAL	UPR. ANB.513/1.28.84 SPEC. INSTALACYJNO-INŻYNIERYNA		